

**BOÎTIER DE
COMMANDE POUR
AÉROTHERME
OU
RIDEAU D'AIR
1 ET 2 ALLURES**

Fiche N° SAV A0260

Série commerciale	Série type
4099 1-2AA	4099 1-2AA

BOITIER 1 ALLURE 4099 1 AA :
Peut être remplacé par 4098 6AA


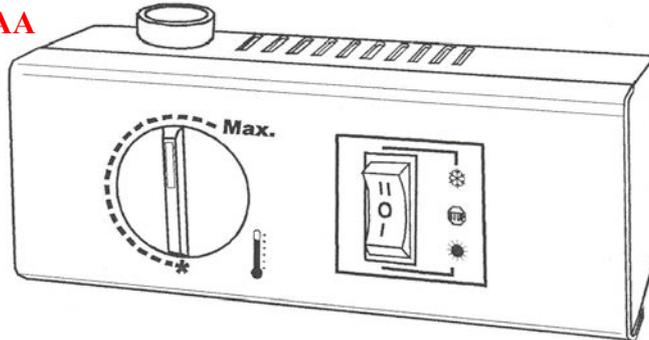


Schéma de câblage:

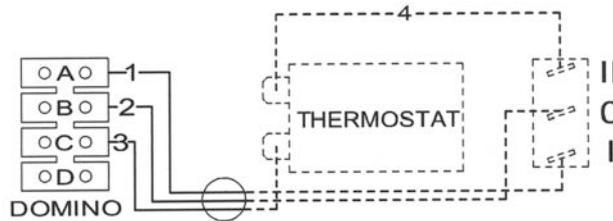

BOITIER 2 ALLURES 4099 2 AA :
Peut être remplacé par 4098 6AA

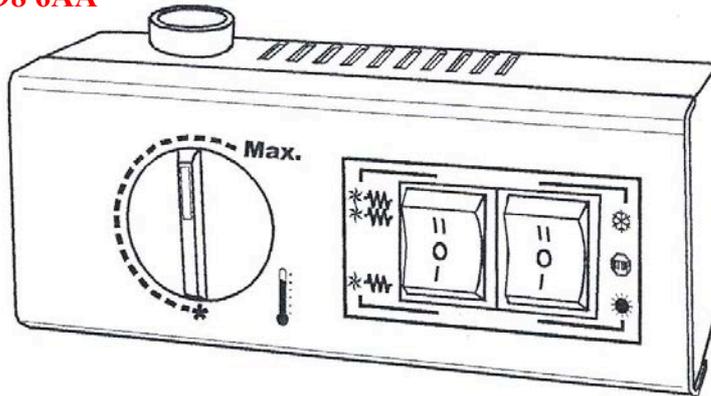


Schéma de câblage:

