

APPLIMO

Créateur de confort

BP N° 50026
72402 LA FERTE BERNARD
CEDEX 2

Tél.: 02 43 93 14 90 – Fax: 02 43 71 21 66


ACCUMULATEUR DYNAMIQUE ACCURO

Série Basse 4000W

« Recevant les 4 Kits »

Fiche N° SAV 00 0157 A04

Série commerciale	Série type
2513 4AA	2513 4AA ind04
2513 4PA ind 00-01	250-4

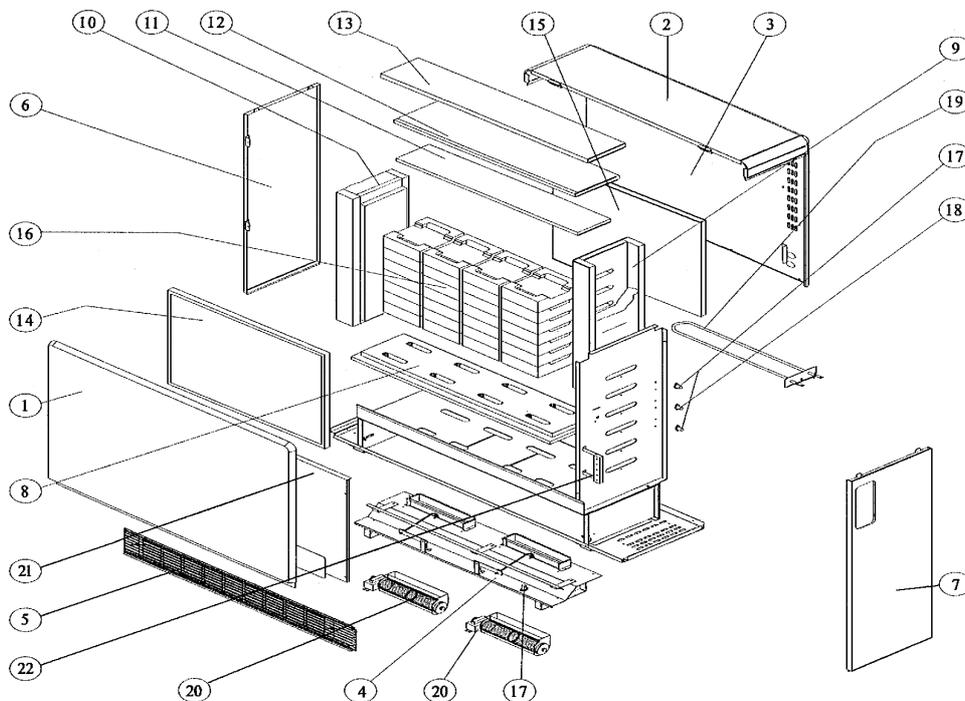

Rep	Désignation	Références	Ind.
1	Panneau Avant peint.	S303AA5276	H13
2	Capot supérieur Peint.	S303AA5064	E11
3	Panneau arrière et distancier peint Avant S45/01.	S303AA5277	
	Panneau arrière et distancier ajouré peints Depuis S45/01.	S303AA5325	M12
4	Caisson de ventilation complet 4Kw.	S302AA5094	H16
5	Grille assemblée peinte.	S303AA5036	G12
6	Capot gauche peint.	S303AA5217	J9
7	Capot droit peint.	S303AA5273	L9
8	Isolant de fond (Calsil).	S142CC0037	M12
9	Isolant côté droit (Vermiculite + Pyrolaine).	S142FF0092	A15
10	Isolant côté gauche (Vermiculite + Pyrolaine).	S142FF0093	H14
11	Isolant dessus 1 (Vermiculite).	S142FF0078	C11

Rep	Désignation	Référence	Ind.
12	Isolant dessus 2 (WDS 800).	S142BB0100	D12
13	Isolant maintien (Pyrolaine).	S142AA0158	C9
14	Isolant avant (WDS 800).	S142BB0049	B15
15	Isolant arrière (WDS 800).	S142BB0055	I14
16	1 Brique magnétite.	S141AA0027	M10
17	Sécurité charge et ventilation 160°C.	S132AA0184	G4
18	Sécurité thermique réarmement manuel 160°C.	S132BB0020	C5
19	Kit résistance + isolant 666W.	S10FAA0091	D11
20	Turbine tangentielle.	S122AA0045	A13
21	Tôle de fermeture + isolant 4 Kw.	S302AA5112	
22	Barrette 6 bornes à vis.	S232AA0110	J8
*	Potentiomètre 22 Kohms axe D6 soudable	S131CC0217	B7

Pour les ensembles de régulation : consulter les fiches « Kit de remplacement » « Basic n°0396 – Classic n°0397 – Automatique n°0398 – Satellite n°0399 » ou la fiche « pack thermosphère n°0401 ».

Dans le cas, d'une panne du potentiomètre, voir Repère *.

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
		Création de la fiche SAV.	A00	2513 AA04		S45/00 - S08/01	Version Pré-monté.	00
		Changement réf. Sécurité thermique.	A01	2513 PA		S09/01 - S44-01	Version Pack ind00.	00
		Suppression pièce peinte (P ar avant S45/01).	A02	2513 PA		S45/01 – S08/04	Version Pack ind01.	01
43/10	10/05/2010	Ajouter référence Potentiomètre S131CC0217.	A03					
70/14	08/10/2014	Création kit Muller « Neutre » pour remplacer les kits S54001-2-4-5MB et S54002MD	A04					