


**ACCUMULATEUR
DYNAMIQUE
ACCURO
Série basse 4000W**

Fiche N° SAV 00 0068 A05

Série commerciale	Série type
2513 4AA	2513 4AA ind01-02-03

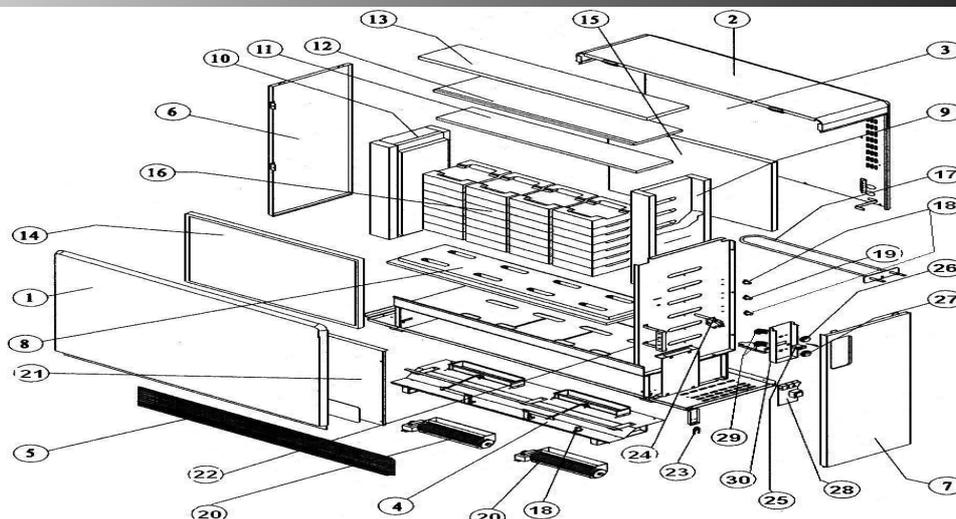

Rep	Désignation	Référence	Modif. (mois/année)	Ind prix
12	Isolant dessus 2 (WDS 800)	S142BB0061	Avant S45/98	
	Isolant dessus 2 (WDS 800)	S142BB0087	S45/98 à S09/99	
	Isolant dessus 2 (WDS 800)	S142BB0100	Depuis S13/99	D12
13	Isolant maintien (Pyrolaine)	S142AA0158		C9
14	Isolant avant (WDS 800)	S142BB0049		B15
15	Isolant arrière (WDS 800)	S142BB0055		I14
16	1 brique magnétite	S141AA0027		M10
17	Kit résistance + isolant 666w	S10FAA0091		D11
18	Sécurité charge et ventil. 160°C	S132AA0184		G4
19	Sécurité th. Réar. manuel 160°C	S132BB0020		C5
20	Turbine tangentielle Ig 240	S122AA0045		A13
24	Tôle fermeture + isolant 4kw	S302AA5112		
22	Barrette 6 bornes à vis	S232AA0110		
23	Sonde équipée 22KΩ	S136AA0822		I6
24	Ens.thermocouple/isol/fil	S131CC0214		H11
25	Interrupteur	S133AA0079		
26	Bouton sérigraphie CHARGE	S323BB0106		
27	Bouton sérigraphie AMBIANCE	S323BB0107		
28	Carte électronique + notice	S136AA0896		
29	Potentio. charge et ambiance	S131CC0028		
30	Boîtier de cde + filerie +notice	S136AA0902	Avant S40/00	
30	Boîtier de cde + filerie +notice	S136AA1206	Depuis S40/00	

Pour la régulation : consulter la fiche «0400 » « Kit de remplacement classic 2004 Neutre»

***Délai sur les isolants : consulter notre service après vente.**

Commercialisation ind01 : de S28/97 à S45/98

Commercialisation ind02 : de S46/98 à S40/00

Commercialisation ind03 : de S41/00 à S45/00

A01 : chgt réf sonde + sécurité thermique

A02 : 2007 fin de vie tôlerie

A03 : Avis 70/14 - Création kit Muller « Classic 2004 Neutre » pour remplacer le kit S54002MC

A04 : AVIS 74/16 – S45/16 MAJ fiche SAV NPU sur certain composant plus dispo.

A05 : Avis 23/2018- NPU barrette S232AA0110